VISITA TECNICA

Dando cumplimiento a la solicitud por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga sobre la **ACCIÓN POPULAR** 2021-00201-01 ; se realiza visita técnica el día 20 de Diciembre de 2023 a las 4:45 de la tarde a la Tienda D1 ubicada en la Autopista a Floridablanca No 86-30 del Barrio Diamante II del Municipio de Bucaramanga.

Funcionario que realizan la visita:

.

Lina Alejandra Quiñonez Vega – Referente de Discapacidad- Secretaria de Salud y Ambiente de Bucaramanga.

Objetivo: Verificar cumplimiento y ejecución de adecuaciones conforme a la Normatividad (Norma Técnica NTC 6047)

1. La Tienda cuenta con dos entradas que permiten el acceso a la población usuaria de silla de ruedas.

ENTRADA 1

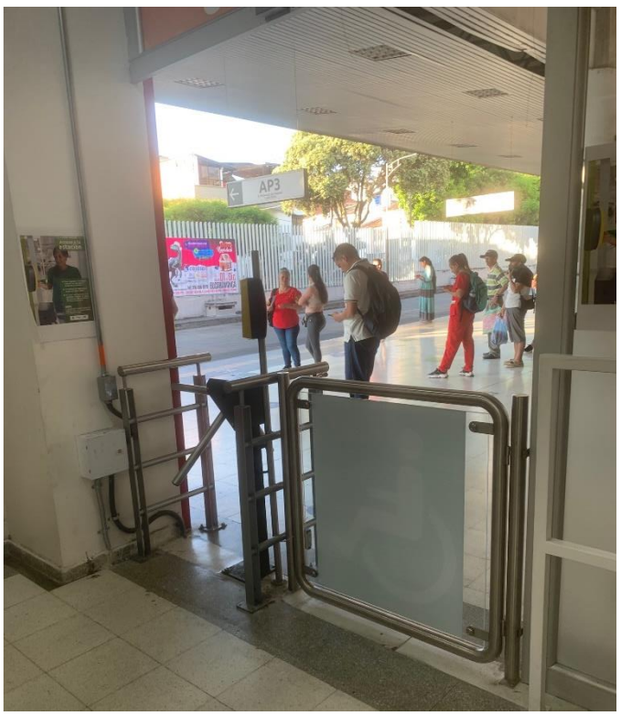

ENTRADA 2

2. Baño público con señalización universal de discapacidad, batería sanitaria accesible, lavamanos adecuado, ubicado en zona interna de la tienda.

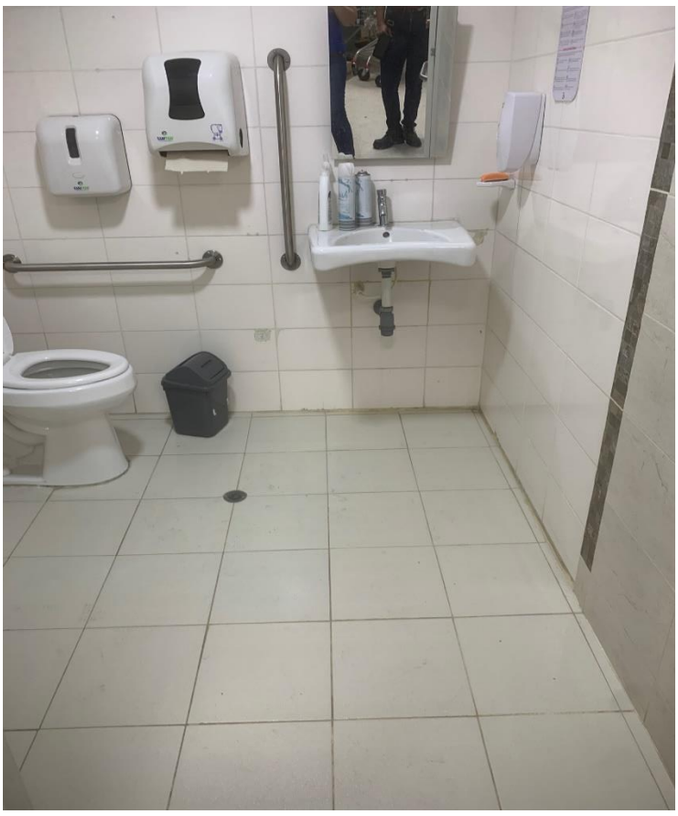

Conforme a la norma NTC 5017:

1. Se debe garantizar que el ancho de la puerta sea mínimo de 0,80 m y este debe permitir inscribir un círculo de 1,20 m de diámetro – **SI CUMPLE** la unidad sanitaria.
2. La grifería dispuesta en los baños debe ser accesible con apoyos abatibles para zurdos y diestros.- **SI CUMPLE**
3. El espacio interior del baño debe estar libre de obstáculos.- **SI CUMPLE**
4. Disponga la instalación del lavamanos a una altura que permita el uso de personas de talla baja con una altura no superior a 0,60 m. Para el caso de personas usuarias de silla de ruedas la instalación del lavamanos debe ser a 0,80m.- **SI CUMPLE**
5. La dimensión del habitáculo debe permitir la maniobra de traslado del usuario de silla de ruedas al sanitario y debe contar con barras de apoyo.- **SI CUMPLE**
6. La ubicación del baño debe permitir que cualquier usuario pueda utilizarlo y debe contar con señalética incluyente que facilite su identificación- **NO CUMPLE** pues la unidad sanitaria fue diseñada en un espacio privado de la parte administrativa de la tienda (Bodega del Almacén), lo cual no garantiza el acceso de las personas con discapacidad.

Se termina la visita siendo las 5:15 de la tarde,

Conclusiones:

- Se cumple con el objetivo de la visita,

Atentamente,

Lina A. Quiñonez V.

Lina Alejandra Quiñonez Vega
Referente de Discapacidad
Secretaria de Salud y Ambiente